

钰桥中央庭院小区换热站

安装地点: 钰桥中央庭院小区换热站

CWT安装授权经销商: 甲一方水务科技有限公司

安装原因: 解决供暖换热站内换热器结垢问题

安装型号: Vulcan S100




水垢轻轻一擦就掉，露出阀体光滑内壁

钰桥中央庭院小区位于大连市甘井子区，总建筑面积约16万平方米，小区总居住户数约1300户，人口约3900人。

钰桥换热站负责为整个小区供暖，每年供暖期换热站内的换热器结垢生锈现象非常严重，水垢热阻高因而降低换热效率，影响供暖质量。

沃肯(Vulcan)安装在低温热水的循环管网 上仅一个月的时间，除垢效果已经非常好，换热器前端阀体内的水垢易于清理，用手轻轻一擦就掉，露出阀体光滑内壁。

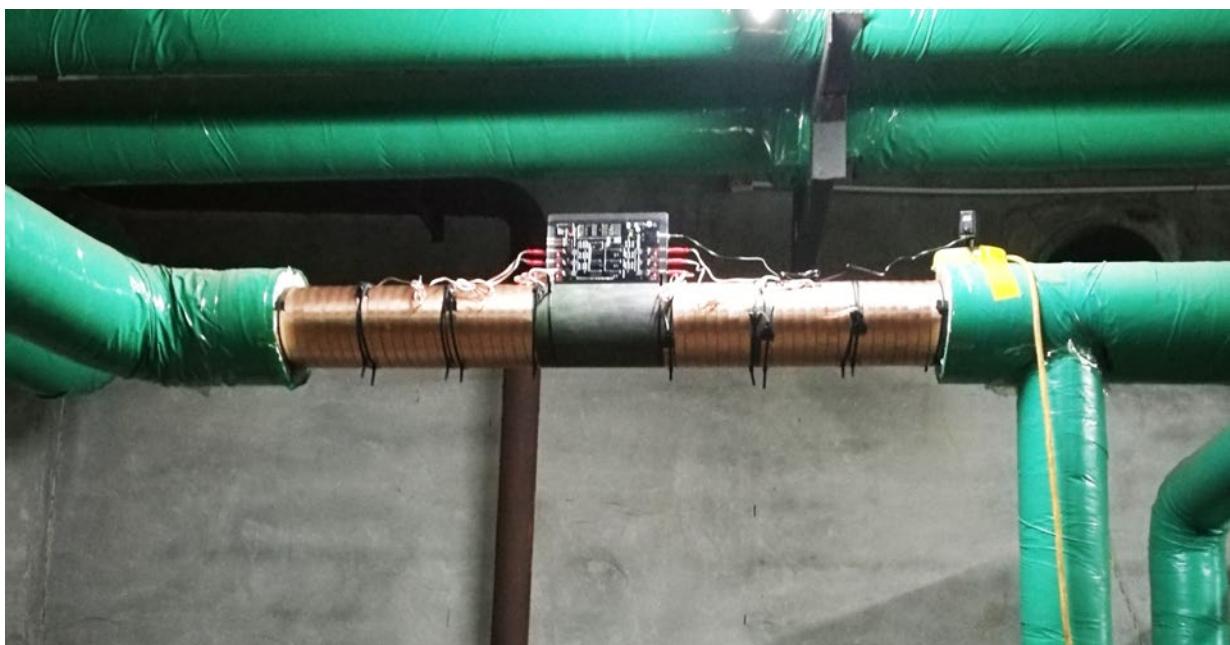

Vulcan S100安装于换热站内低温热水的循环管网主管道上，其补水水源为市政自来水